


Mur extérieur — façade ventilée, zone du soubassement

Bandeau de XPS à la base, min. 30–50 cm au-dessus de la cote du terrain · coupe horizontale au niveau du soubassement

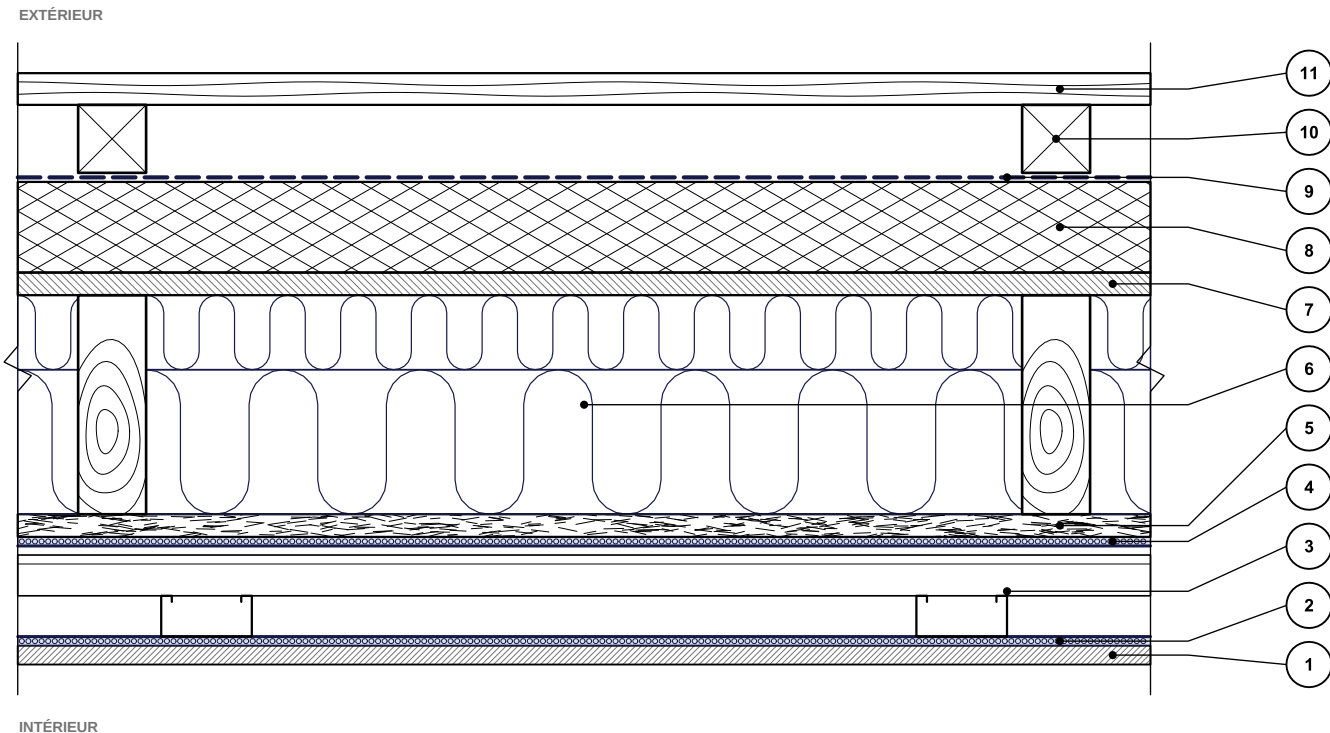

Composition

- 1 Plaque de plâtre 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Profilés CD 60/27 + lame d'air scellée 60 mm
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm — panneau de rigidification
- 6 Ossature C24 45 × 145 mm + Isofect Wolle 145 mm
- 7 Panneau DHF 15 mm
- 8 Polystyrène extrudé (XPS) 60 mm — bandeau de soubassement, h min. 30–50 cm
- 9 Reflectiva Roof Pro ou Roof Optim — membrane de diffusion
- 10 Tasseau de ventilation 45 × 45 mm
- 11 Revêtement/soubassement résistant à l'humidité 21 mm

Remarque

Détail de principe. Ne remplace pas le projet d'exécution ; les épaisseurs et les fixations sont déterminées par calcul pour chaque chantier.



www.isolect.com

Désignation	Code
Mur ventilé — soubassement	ISO-PER-02
Application	Échelle
Murs extérieurs	1:5
Produits Isofect	Édition
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026